


Rozdzielnia typu PRACTIBOX 3X18=72I

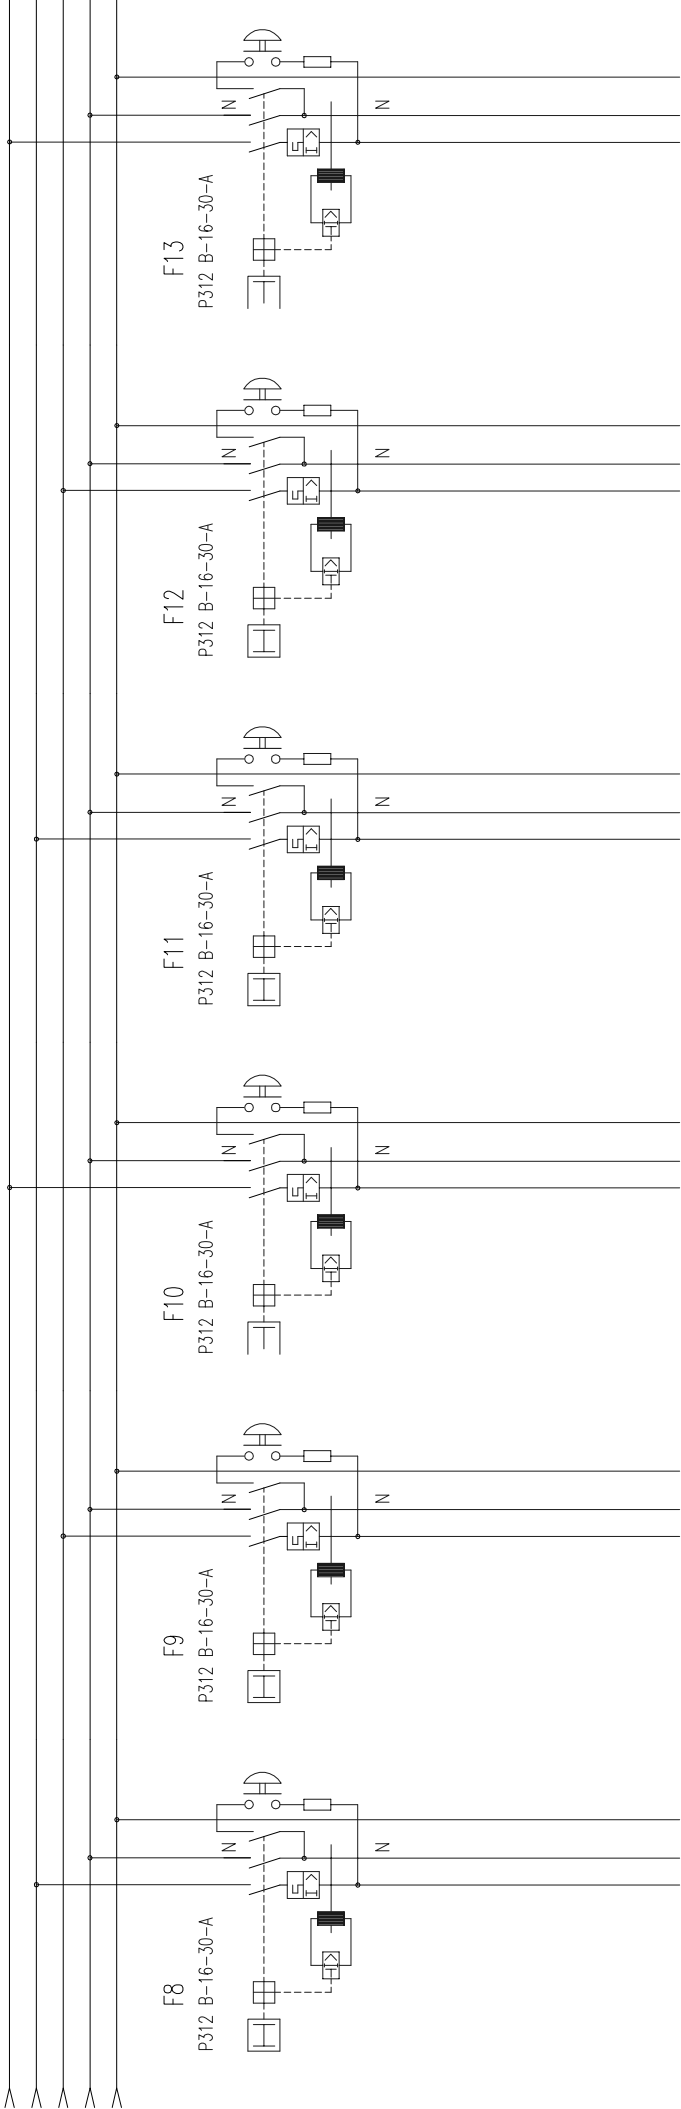

X8	X9	X10	X11	X12	X13
Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
.1200W	1500W	1200W	.1500W	1500W	*1500W

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania adaptacji Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy MCLChPiG				
Adres obiektu budowlanego	ul.Rejmonta 83/91 05-05-400 OTWOCK				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni T2 ark. 3/3				
Projektant	Imię	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Nr. uprawnień	Nr. rys. 19.3.12
	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-II/- 83861/18/76	Data 19.06.2019
Sprawdzający	Marek	Pomorski	Instalacyjna elektryczna	SLK6014/PIWBE/15	19.06.2019

Układ sieci TT

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20190831111106+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20190831111106+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-