


Rozdzielnia typu PRACTIBOX 3X18=72l

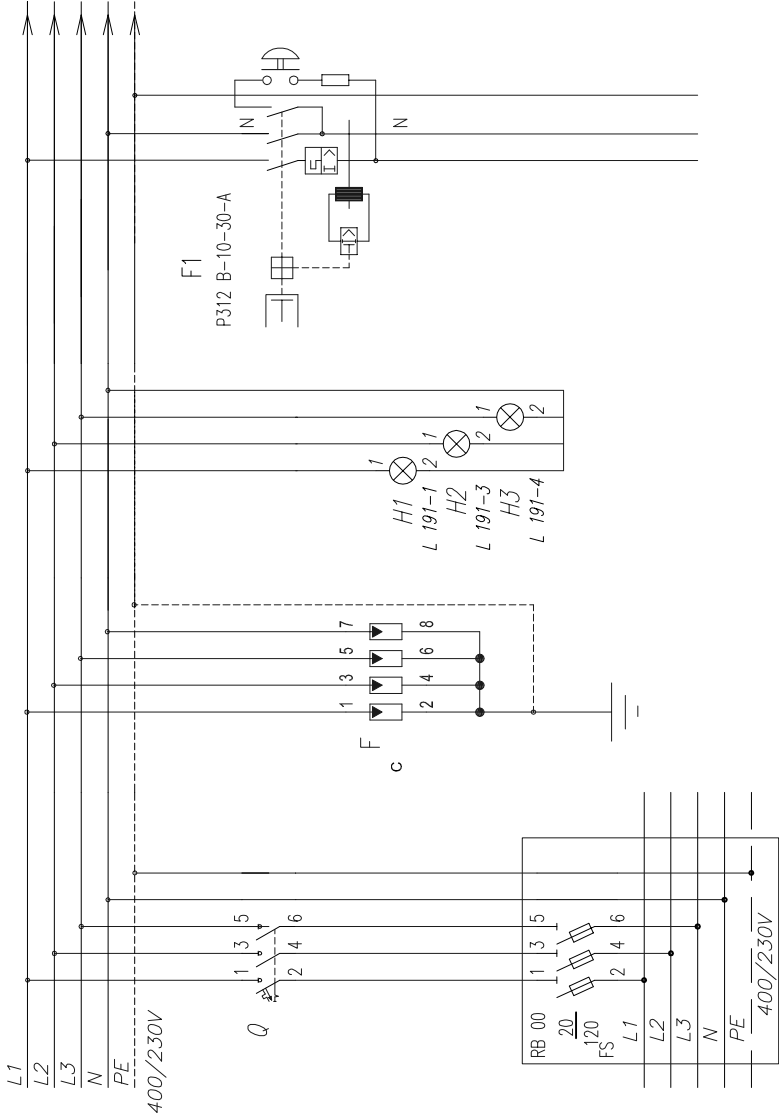

1	X1
Zasilanie z rozdzielni głównej TK	Zasilanie gniazd dyfuzyjnych
N2XH-J	N2XH-J 3x2,5
6800W	1500W

$P_j=11340 \text{ W}$
 $K_f=0,6$
 $P_s=6 \text{ 800 W}$
 $J=9,8 \text{ A}$

Układ sieci TT

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania adaptacji Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy MCLChPiG				
Adres obiektu budowlanego	ul.Rejmonta 83/91 05-05-400 OTWOCK działka nr,ewid gr. 1/11 obr.73				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni T2 ark 1/3		Skala %	Nr.rys. 19.3.12	
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprząwnień budowlanych	Podpis
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO/II/ 8386/118/76	19.06.2019
Sprawdzający	Marek	Pomorski	Instalacyjna elektryczna	SKK6014/ PIWE/15	19.06.2019

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20190831110844+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20190831110844+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-