


Rozdzielnia typu PRACTIBOX 3X18=72I

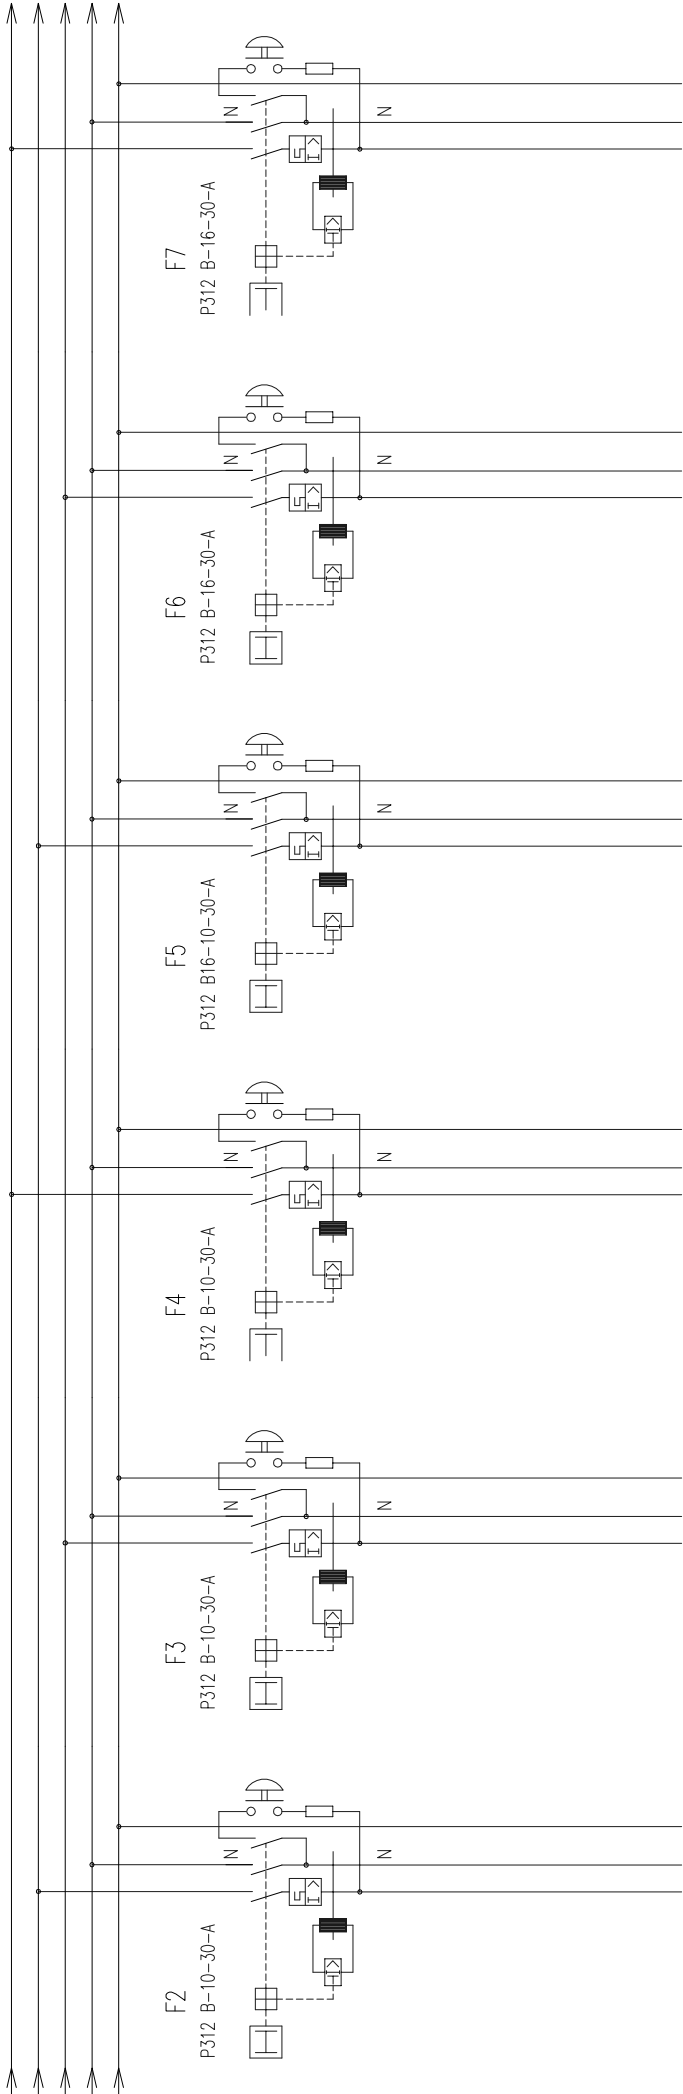

X2		X3		X4		X5		X6		X7	
Oświetlenie parteru		Oświetlenie parteru		Oświetlenie parteru		Oświetlenie parteru		Zasilanie gniazd dydaktycznych		Zasilanie gniazd dydaktycznych	
N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5	
1500W		1200W		1200W		1200W		1500W		1200W	

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania adaptacji Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy MCLChPiG									
Adres obiektu budowlanego	ul.Rejmonta 83/91 05-05-400 OTWOCK działka nr,ewid gr. 1/11 obr.73									
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni T2 ark 2/3					Skala	Nr.rys. 19.3.12			
	Imię	Nazwisko		Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis			
Projektant	Stanisław	Hamara		Instalacyjna elektryczna	TO-II/- 8386/18/76	19.06.2019				
Sprawdzający	Marek	Pomorski		Instalacyjna elektryczna	SLK6014/PIWBE/15	19.06.2019				

Układ sieci TT

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20190831111015+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20190831111015+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-