


Rozdzielnia typu PRACTIBOX 3X18=7I

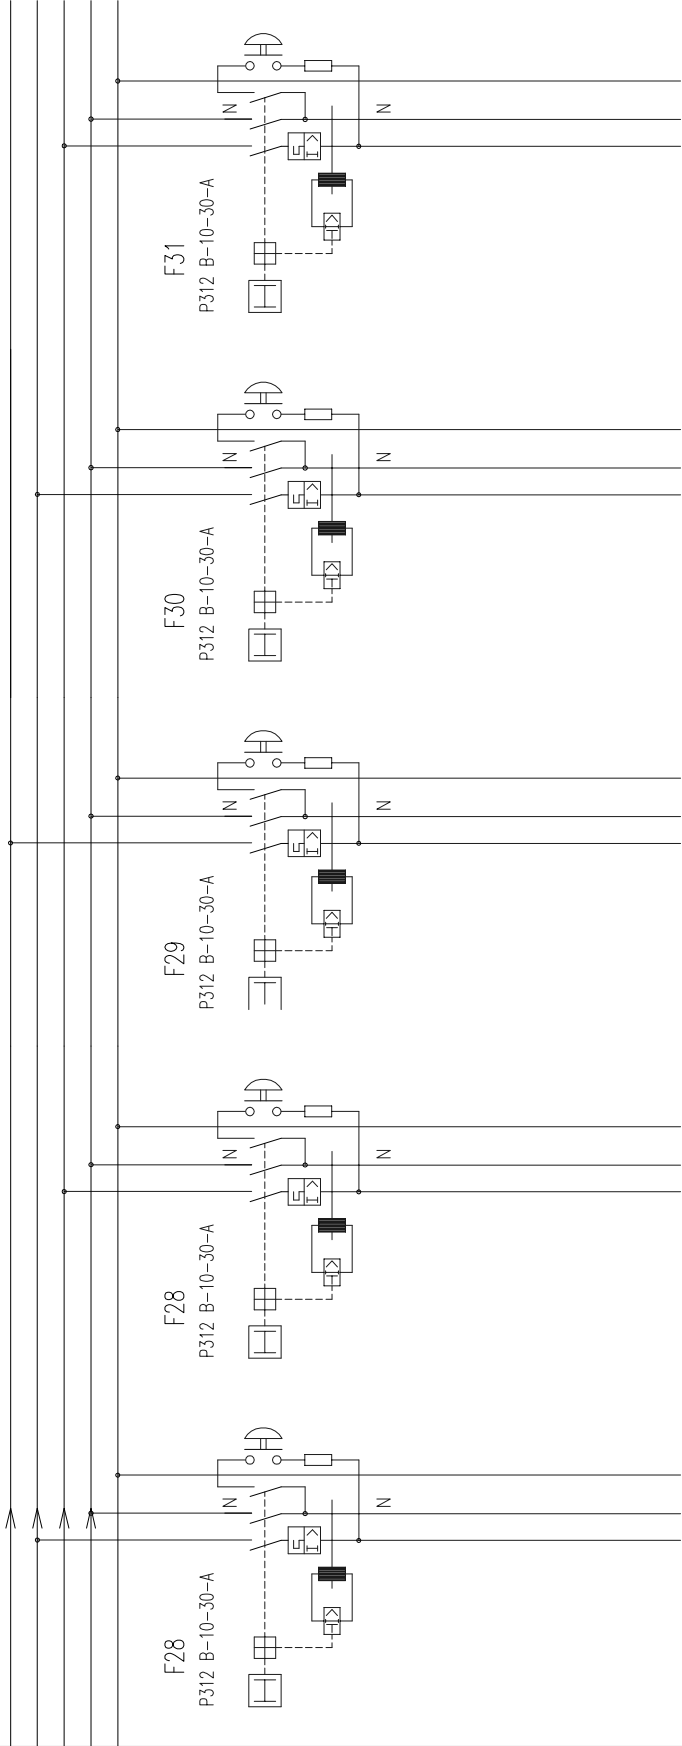

X2	X3	X4	Rezerwa	Rezerwa
Zasilanie rezerwowe gniazd dydykowanych	Zasilanie rezerwowe gniazd dydykowanych	Zasilanie rezerwowe gniazd dydykowanych		
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5		
1200W	1200W	1200W		

Układ sieci TT

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania adaptacji Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Pluc i Gruźlicy przy MCLChPiG				
Adres obiektu budowlanego	ul.Rejmonta 83/91 05-05-400 OTWOCK				
Przedmiot rysunku	Schemat rozdzielni TT ark 4/5				
Projektant	Imię	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Nr. uprawnień	Skala
	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-II-/8386/1/8/76	%
	Marek	Pomorski	Instalacyjna elektryczna	SLK6014/PIWBE/15	19.06.2019
Sprawdzający	19.06.2019				



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20190831110613+02'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20190831110613+02'00')  
/CreationDate  
(Hamara)  
/Author  
-mark-