


Rozdzielnia typu PRACTIBOX 3X18=7I

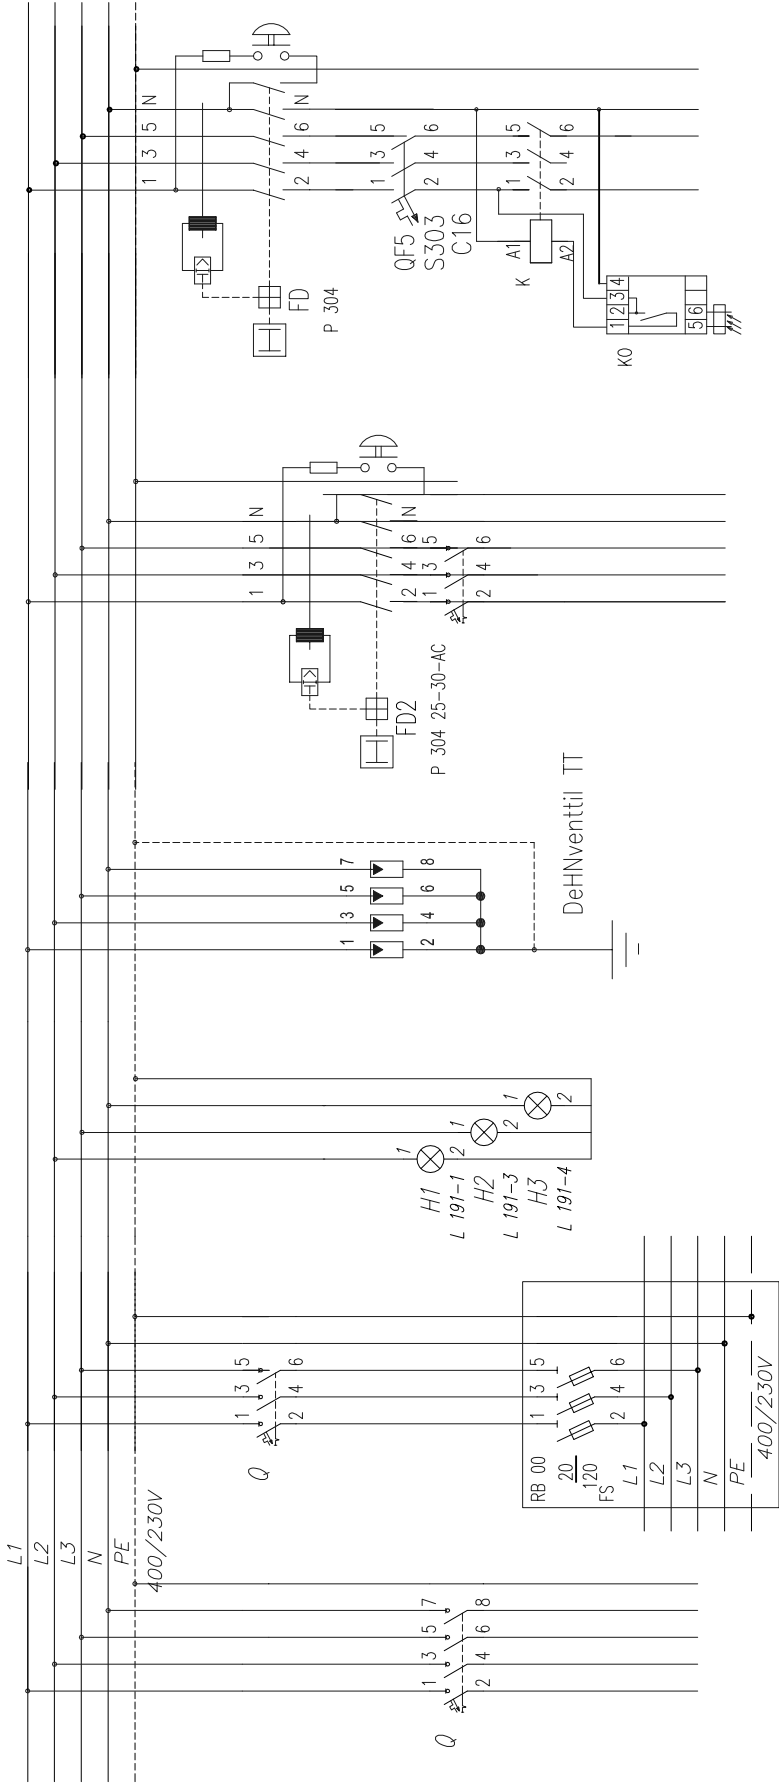

Nr.odejścia	1	1/6	3
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni głównej TK	Centrala wentylacyjna	Oświetlenie terenu
Typ przewodu	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x1,5	YKY(ZO)5x16
Moc	2,5 kW	2500 W	4000 W

$P_l=6400\text{ W}$
 $k_f=0,7$
 $P_s+5800\text{ W}$
 $J=8,5\text{ A}$

Układ sieci TT

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania adaptacji Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Pluc i Gruźlicy przy MCLChPiG	Instalacja elektryczna		Nr.rys. 19.3.11	
Adres obiektu budowlanego	ul.Rejmonta 83/91 05-05-400 OTWOCK	Schemat rozdzielni TT ark 1/5		Data	
Przedmiot rysunku		Imię	Nazwisko	Nr.uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant		Stanisław	Hamara	TO-II/-/8386/1/8/76	19.06.2019
Sprawdzający		Marek	Pomorski	SLK6014/PIWBE/15	19.06.2019

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20190831110408+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20190831110408+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-