


Nazwa obiektu Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania adaptacji Pawilonu budowlanego izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy MCLChPiG						
Adres obiektu budowlanego		ul.Rejmonta 83/91 05-05-400 OTWOCK działka nr,ewid gr. 1/11 obr.73				
Przedmiot rysunku		Instalacja elektryczna Plan instalacji odgromowej			Skala 1:100	Nr.rys. 19.3-9
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III/ 83861/1876	19.09.2019	
Sprawdzający	Makarek Pomorski		Instalacyjna elektryczna	SLK/8014/ PWBE/15	19.09.2019	
						PW

9. Zwody poziome na przybudówce mocować do dachu przy pomocy uchwytów do betonu.

Uwaga

1. Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8mm na uchwytych odległościowych mocowanych do konstrukcji drewnianej dachu pod dachówką
2. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8mm na w rurach odgromowych typu 20/14mm w ścianie.
3. Uziom wykonać taśmą stalową ocynkowaną 25x4mm ułożoną na głębokości 0,6m.
4. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10 om.
5. Połączenie uziomu z przewodem odprowadzający wykonać przy pomocy zacisku probierczego typu 30030 w ziemi.
6. Uchwyty na dachu mocować wraz z brygadą wykonującą pokrycie dachowe.
7. Na kominach zainstalować głowice kominowe.
- 8. Na kominach zainstalować maszty odgromowe
9. Zwody poziome na przybudówce mocować do dachu przy pomocy uchwytów do betonu.

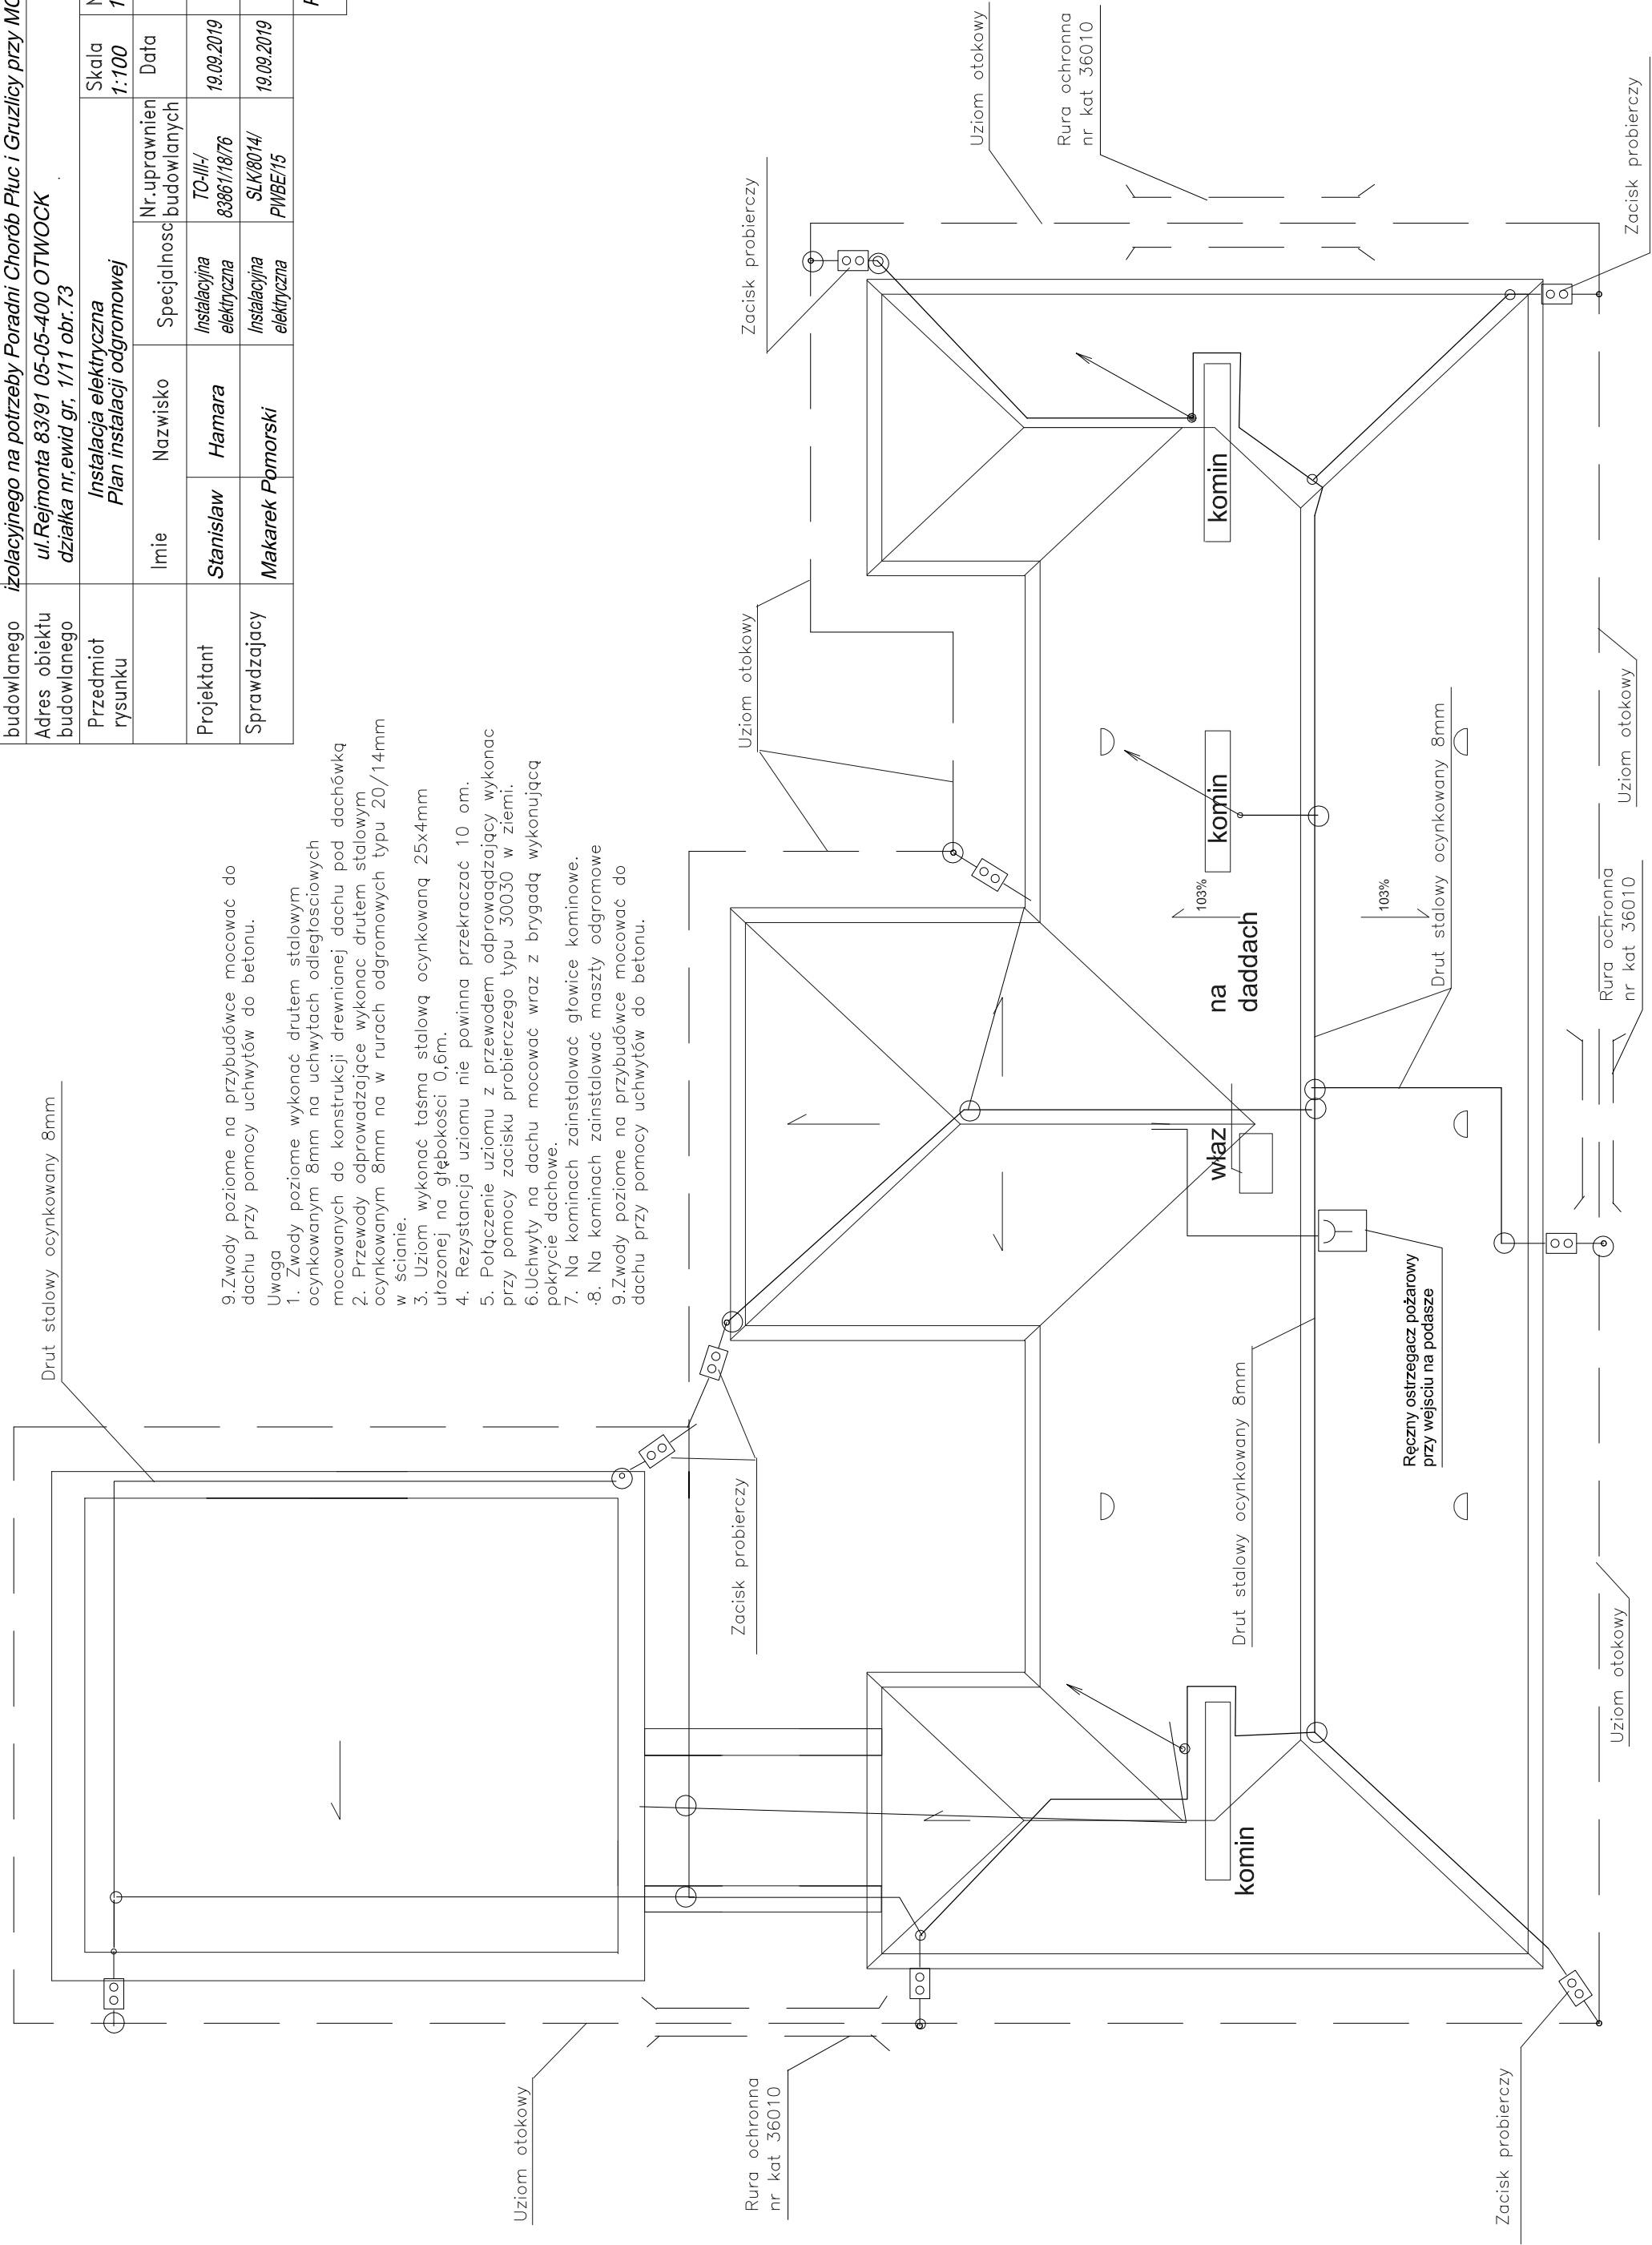

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20190831105146+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20190831105146+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-